

未来の水環境のために
Think our water

令和4年8月



No.30

ふくち 上下水道だより やま

Fukuchiyama city public Water and Sewage corporation



排水ポンプ車搭載の
ポンプ点検の様子
【段畑雨水ポンプ場】



出水期に備え今年も点検

段畑雨水ポンプ場（字土師地内）にて本市の排水ポンプ車2台の排水ポンプの点検や動作確認を行いました。また、段畑雨水ポンプ場内に一時的に水を貯め、由良川へ排水するための設備や装置のテスト運転も行いました。

排水ポンプ車って？

本市では平成26年8月豪雨において浸水被害を受けたことから、平成27年に排水ポンプ車2台を導入しました。排水ポンプ車1台につき、排水ポンプ6台の同時運用が可能で、25mプールの水（約300t）であれば約10分程度で排水することができます。また、バルーン式照明を装備しており、夜間の操作も可能です。

平成28～30年の間に5回稼働し、宅地や道路等の浸水被害の軽減に活躍しました。



▲排水ポンプの点検や動作確認をしている様子



▲段畑雨水ポンプ場内の機械設備を点検している様子

段畑雨水ポンプ場って？


段畑雨水ポンプ場は土師地域の浸水被害軽減対策として建設し、令和2年5月から稼働しています。設置されたポンプ3台により7.2m³/秒（25mプールの水を40秒程度）の水を由良川に排出することができます。

水道水の利用等に関するアンケートの結果をお知らせします


上下水道だより第29号で福知山市の水道水の利用等に関するアンケート調査を行いました。239名の方からご回答いただき、多くのご質問・ご意見・激励の言葉をいただきました。ご協力ありがとうございました。

これからも、職員一丸となって安心・安全な福知山市の水道水を安定的にお届けできるよう努めますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


Q1 コロナ禍以前に比べて水道水の使用量に変化はありますか？

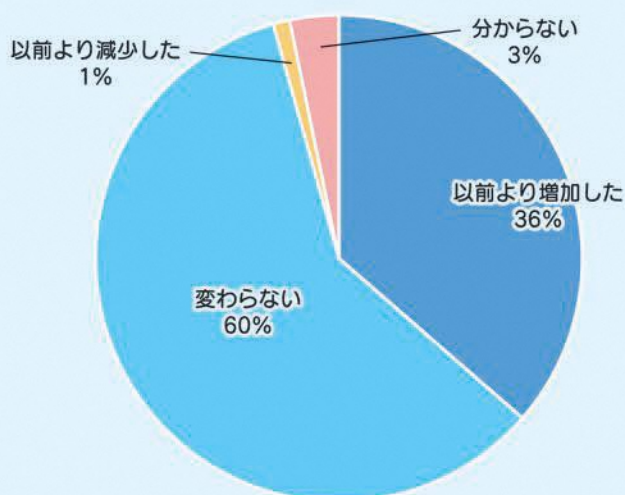


Q2 Q1の回答で水道水の使用量が以前より増加した理由は何ですか？(複数回答)

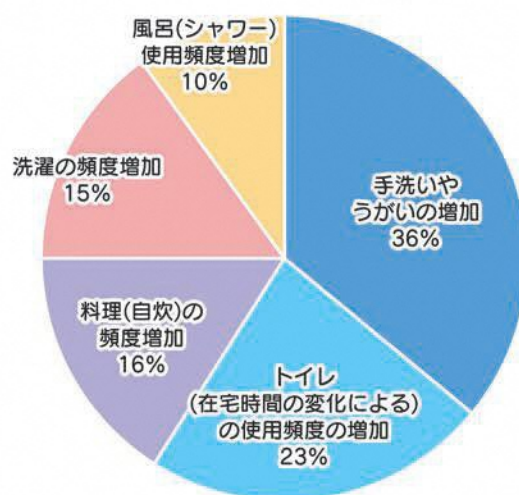

Q3 主な飲料水はどれですか？

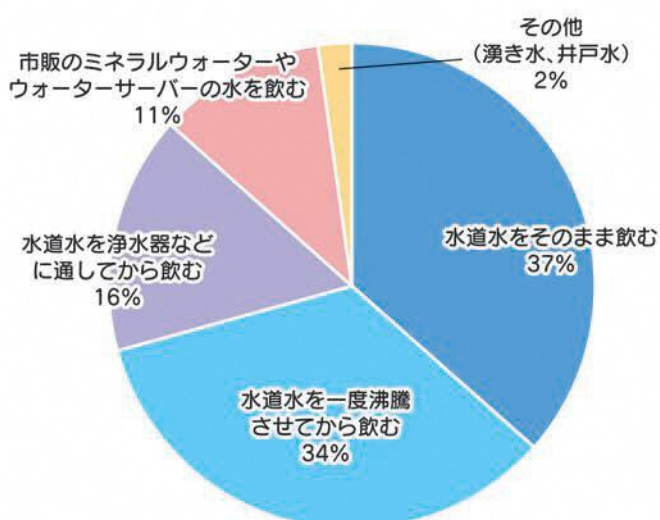

Q4 飲料水としての水道水に満足を感じている場合、主な理由は何ですか？(複数回答)

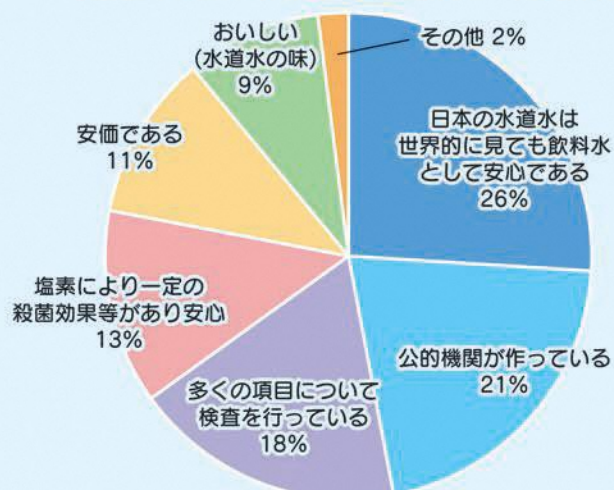

Q 浴槽に青色がつくのですが何故でしょうか？食用に水を使っていますが大丈夫ですか？

A 浴槽に青色がつくのは、給湯器などの銅管に含まれる銅と浴槽の石けんの成分が混ざり発生した「銅石けん」の色がついているものと思われます。この色は、市販のアルカリ性洗剤で落とすことができます。

水道水は水質基準が定められており、定期的に検査をし安心・安全な水をお届けしていますので、食用に使用していただけます。(水道課)

Q 水道水に含まれている塩素は一定の殺菌効果等がありますが、その塩素効果で健康上の影響はないですか？

A 水道水に含まれる塩素の量はごくわずかで、健康上の問題が生じる恐れはなく、安心して飲用いただけます。(水道課)

Q 桃映中学校グラウンド下にある雨水貯留施設が他の場所にも設置できますか？

A 市内の公園、学校や道路の地下に浸水被害軽減を目的に雨水貯留施設の整備を行っています。福知山排水区で公園10か所、学校1か所、道路3か所に貯留施設があります。今後も市民の皆様の安心・安全を守るため、雨水による浸水被害の対策に取り組みます。(下水道課)

Q 水道管が破損した場合は、どこに連絡したらよいですか？

A 私有地内での破損の場合は、本市上下水道部ホームページ掲載の福知山市指定給水装置工事事業者（市の指定を受けた水道業者）へ連絡し修理してください。指定業者でない者が修理や工事をした場合、給水の停止や工事のやり直しをしていただくことがあります。

私有地以外での破損（漏水）の場合や、指定業者が分からない場合は、上下水道お客様センター（TEL 0773-22-6500）に連絡してください。(経営総務課、水道課)



福知山市水道事業指定給水装置工事事業者一覧はこちら

Q 下水道に流してはいけないものはありますか？

A 次の4項目のものは、下水道に流さないようにお願いします。

1. 髪の毛や野菜くず、ご飯の食べ残し
2. 水洗トイレでトイレットペーパー以外のもの
3. 天ぷら油などの廃油
4. 有害・有毒・危険物



(下水道課) 詳しくはこちら

【様々なご意見】

- 前回の「下水道」の仕事紹介はカラーで読みたいと思いました。普段は地味な印象があります。(自治会名なし・70歳代)
- 広報誌は予算もかかっているのに、PPC用紙の白黒印刷でよいと思います。(平野・20歳代)
- 細やかな味に関して、個人で浄水器など設置できますが、目に見えない成分や菌、ウイルス等はどうにもなりません。いつも感謝しつつ、大事に使用していきたいです。(成仁・40歳代)
- 安心・安全な水を供給していただき、ありがとうございます。(茅ノ台・50歳代)
- 漏水していた時に2ヶ月後にわかるのでは大変な損害になるので、毎月の検針をお願いします。(南佳屋野・60歳代)
- 100年に一度の大災害に備える治水計画の推進を希望します。(駅前町・60歳代)

安心・安全を未来へつなぐ上下水道

－令和4年度福知山市上下水道事業予算－



予算概要はこちら

水道事業



▲ダクタイル鋳鉄管(耐震管)を布設しています

◀水道管を布設しています

【主な建設改良事業】

地震に備えて水道管を強化 3.2億円

◆水道管路緊急改善事業

堀山第3配水系統配水管布設替工事

堀山配水池の第3系統は、堀(水内)から長田野工業団地内を経て、雀部・遷喬方面や中六人部・上六人部方面まで、市内全体の約1/4の給水戸数をカバーしています。今回対象となる管路は、昭和47年に布設され、布設後50年が経過しました。

堀山配水池から長田野工業団地内に布設されている基幹管路を耐震管に更新する事業を令和元年度から令和5年度までの5か年計画で実施しています。

業務の予定量		前年度比
給水戸数	3万6,050戸	+50戸
給水量	925万3,000m ³	△1万4,000m ³
収益的収支(税込み)		前年度比
収入	23億6,028万円	△4,355万円
うち水道料金	18億2,511万円	△284万円
支出	22億4,578万円	△5,479万円
差引	1億1,450万円	+1,124万円
資本的収支(税込み)		前年度比
収入	15億6,642万円	+3億6,145万円
支出	26億8,572万円	+6億2,019万円
差引	△11億1,930万円	△2億5,874万円

下水道事業



▲福知山終末処理場にある現在の焼却施設

◀汚泥を有効利用するための施設建設予定地(赤の着色箇所)

【主な建設改良事業】

下水汚泥を有効活用 3.5億円

◆終末処理場汚泥処理施設再構築事業

福知山処理区の汚泥については、終末処理場内の汚泥処理施設で焼却処理をしています。

本施設は平成11年の供用から20年が経過したことから施設の更新時期を迎えています。

現在は焼却処理を行うのみですが、令和7年度もしくは8年度の施設完成後には、固形燃料を生成し、有効活用する施設へと生まれ変わります。

業務の予定量		前年度比
処理戸数	3万1,300戸	+300戸
処理水量	1,848万3,800m ³	△1万7,100m ³
収益的収支(税込み)		前年度比
収入	39億1,061万円	+1億7,350万円
うち下水道使用料	18億9,734万円	△672万円
支出	36億1,354万円	+1億3,100万円
差引	2億9,707万円	△4,250万円
資本的収支(税込み)		前年度比
収入	23億4,446万円	+9億1,197万円
支出	36億8,486万円	+10億8,970万円
差引	△13億4,040万円	△1億7,773万円

応急給水訓練を実施



消火栓から給水車への給水をしている様子

上下水道部庁舎周辺（福知山市字堀）にて、本市上下水道部が実施している上水道事業等包括的民間委託の委託先であるメタウォーター・メタウォーターサービス・フューチャーイン共同企業体が、緊急体制の維持向上を目的として、危機管理対応業務の一つの応急給水訓練を実施しました。

〈訓練内容〉

- ・ 仕切弁操作及び消火栓から給水車への給水
- ・ 給水袋を使用した応急給水

※本市の給水車は加圧式であり、道路から離れたところや車が近づけないところ、建物内の受水槽にも水道水を届けることができます。

水道預かり保証金を返還します

本市では、平成10年3月31日以前までは、水道契約時に基本料金の2か月分を水道預かり保証金として預かり、閉栓時に返還していましたが、以後この制度は条例改正により廃止となり、預かっていた保証金の返還を順次行っています。

保証金を預けていただいた方でまだ保証金の返還を受けていないと思われる方はお電話でお申し出ください（対象地域などはホームページに掲載しています。旧三町（三和町・夜久野町・大江町）地域は該当ありません。）。お申し出後、返還にかかる調査等に1～2か月を要することがありますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。返還対象となる方等は、次のとおりです。

- (1) 平成10年3月31日以前に水道契約をした方で、保証金の返還を受けていない方。
- (2) 区域は旧上水道区域(旧福知山市の一部)
- (3) 上記(1)の方が亡くなっておられる場合はその相続人
- (4) 保証金額は1件あたり約60～1,600円程度で、水道契約時期等によって異なります。
- (5) 返還の申出期限 令和12年3月31日

なお、電話による返還手続きは行っていませんので、口座番号などの確認や、ATMへの誘導など不審な行為には十分ご注意ください。

経営総務課 (TEL0773-22-6503)

「ふくちやま上下水道だより」への広告を募集中です。

今後の発刊予定：11月、2月 2回 福知山市内全戸配布

広告サイズ：1枠 縦40mm×横80mm

掲載料金(税込)：1枠 6,000円

詳しくは、
経営総務課
(TEL 0773-22-6503)へ
ご連絡ください。

水道事業運営のパートナー

市民の皆さまに安心・安全な水道を安定的にご提供するため、一丸となって取り組んでおります。

メタウォーター・メタウォーターサービス・フューチャーイン 共同企業体

福知山市上下水道お客様センター

福知山市字堀（水内）945（福知山市上下水道部内）

天然ガスで安全・安心・快適を提案し、環境に貢献する会社

福知山都市ガス株式会社 エネファーム

ガスで発電！ガスで節電！

停電時も安心！最長8日間発電・給湯
ガスとセットで電気料金もお得に！

福知山市末広町1丁目1番1号

電話:0773-24-1500 FAX:0773-24-2525



お問い合わせ先 福知山市上下水道部

■ 経営総務課 0773-22-6503 ■ 水道課 0773-22-6502 ■ 下水道課 0773-23-2085 ■ FAX 0773-22-6555
水道・下水道事業についてのご意見やご要望をお待ちしています。 Eメール：w-soumu@city.fukuchiyama.lg.jp

